



*Les interventions d'entretien ou de maintenance sont susceptibles d'exposer à l'inhalation de fibres d'amiante.*

*Professionnels du bâtiment et de la maintenance industrielle, vous pouvez rencontrer des matériaux contenant de l'amiante tous les jours.*

*Respirer des poussières d'amiante expose à de graves maladies pulmonaires (asbestose, cancers du poumon et de la plèvre...)*

*qui peuvent se déclarer très longtemps après l'exposition.*

*Protégez-vous et n'exposez pas les autres.*

## Ascensoriste

La fabrication et la vente de matériaux contenant de l'amiante sont interdites depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1997.

Pour savoir s'il existe des matériaux contenant de l'amiante dans un bâtiment ou sur une installation, renseignez-vous auprès du donneur d'ordre, il a l'obligation de vous transmettre les documents de repérage de la présence d'amiante :

- dossier technique amiante (DTA) ;
- dossier amiante – parties privatives (DA-PP) ;
- repérage avant vente ;
- documents établis lors de la construction ;
- repérage avant travaux...

Ces documents de repérage ne sont parfois pas suffisants et ne permettent pas de déterminer la présence d'amiante qui n'est pas directement accessible. Dans ce cas, il faut demander un complément de repérage.

### Attention !

Les opérations de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ne sont pas traitées dans ce document. Pour tout renseignement, se référer au guide de prévention *Travaux de retrait ou d'encapsulation de matériaux contenant de l'amiante*, INRS, ED 6091.

# OÙ RENCONTREZ-VOUS DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE ?

Par exemple :





◀ Dans les plaques en amiante-ciment



▲ Dans les mâchoires de freins

## Dans les flocages

Cette situation est plus fréquemment rencontrée dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur en raison des exigences de la protection incendie.

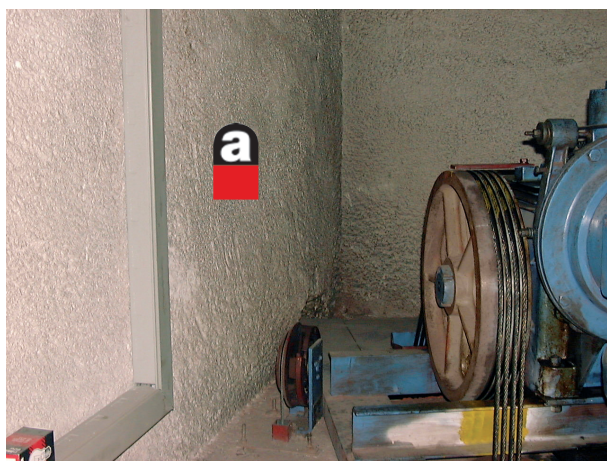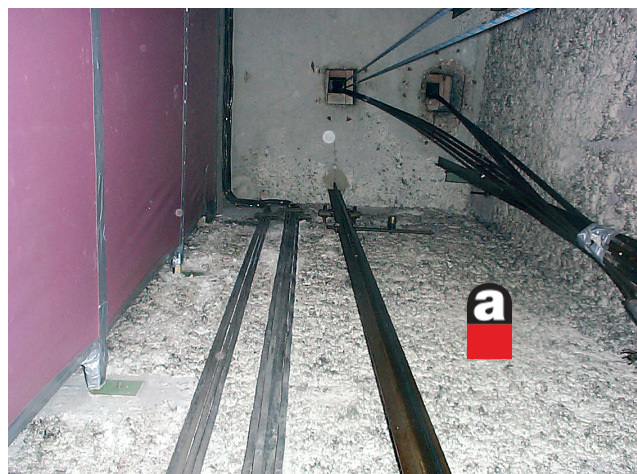

◀ Dans les enduits projetés

## COMMENT TRAVAILLER ?

**Avant toute intervention** dans les locaux floqués à l'amiante, il est préférable que le propriétaire fasse procéder au retrait par une entreprise certifiée pour le traitement de l'amiante.

**Avant toute intervention** il est demandé de sélectionner la technique permettant de limiter la création et la dispersion des poussières. La description du processus et des moyens de prévention mis en œuvre doit être intégrée dans le mode opératoire réglementaire.

Le niveau d'empoussièrement *a priori* du processus peut être évalué à l'aide de l'application :

<http://scolamiante.inrs.fr>.

1

### J'essaie d'éviter le risque

- ne pas intervenir sur le matériau
- ne pas intervenir dans un local comportant des matériaux émissifs (flocage, calorifugeage, faux plafonds...) ou des matériaux dégradés

#### Par exemple :

- Lors de la pose d'un chemin de câbles électriques, choisir un cheminement hors d'une zone floquée.

Équipements de protection : ➤ sans

2

### Si je ne peux pas éviter le risque, j'essaie de le réduire

- humidifier
- aspirer à la source
- utiliser des outils manuels
- envelopper les matériaux amiantés

#### Par exemple :

- Régler une porte palière contenant une plaque d'amiante-ciment après avoir enduit les fixations de graisse.
- Régler des mâchoires de freins après nettoyage au chiffon humide.
- Percer un enduit amianté préalablement imprégné à cœur en utilisant des outils reliés à un aspirateur à filtre de très haute efficacité (THE) ou à l'aide d'une poche de gel (non alcoolique).
- Changer en totalité un équipement contenant des parties amiantées (mâchoires de freins, portes palières...).
- Réutiliser les supports existants pour la pose de nouveaux câbles pour éviter de nouveaux percements.
- Remplacer une boîte à boutons de la porte palière contenant une plaque d'amiante-ciment en utilisant un aspirateur à filtre THE.

#### Équipements de protection :

- Appareil de protection respiratoire selon le niveau d'empoussièrement du processus (se référer au guide INRS ED 6262)
- Combinaison à usage unique de type 5
- Film plastique de récupération posé au sol
- Sac à déchets
- Aspirateur à filtre THE

3

### Si la suppression et la réduction du risque sont impossibles...

#### Par exemple :

- Remplacement d'un éclairage fixé sur un flocage.
- Dépose d'un disjoncteur principal fixé sur une paroi revêtue d'un flocage.
- Remplacement d'un câble de traction dans une gaine floquée.

#### Équipements de protection :

- Confinement de la zone de travail ou du local
- Installation de décontamination avec deux douches
- Mise en dépression par des extracteurs d'air
- Aspirateur à filtre THE, pour nettoyage
- Masque à ventilation assistée TM3P ou adduction d'air selon l'évaluation des risques
- Combinaison à usage unique de type 5
- Sac à déchets



Pour des informations complémentaires, consulter le site [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

## OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LES SALARIÉS

■ Les travaux sur flocages et calorifugeages sont interdits aux salariés en CDD et sous contrat à durée temporaire ainsi qu'aux jeunes de moins de 18 ans (des dérogations sont possibles, sous conditions, pour les mineurs en formation professionnelle).

■ Obtenir une aptitude médicale pour chaque salarié concerné et le faire bénéficier d'une surveillance médicale renforcée.

■ Former le personnel (encadrement et opérateur) à la prévention du risque amiante.

■ Rédiger un mode opératoire décrivant les processus mis en œuvre et le transmettre à l'inspection du travail et aux organismes de prévention après l'avis du médecin du travail et des instances représentatives du personnel.

■ Estimer le niveau d'empoussièremment en fibres d'amiante susceptibles d'être libérées lors de l'intervention (se référer aux données de SCOLAMIANTE puis procéder à un mesurage du niveau d'empoussièremment).

■ Choisir des équipements de protection individuelle et collective adaptés aux niveaux d'empoussièremment.

■ Établir les notices de poste et les remettre au salarié avant toute intervention sur un matériau amiante, indiquant les méthodes et équipements de travail à employer ainsi que les équipements de protection individuelle, avec avis du médecin du travail et des instances représentatives du personnel.

■ Vérifier périodiquement le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP).

■ Établir pour chaque salarié exposé une fiche d'exposition à l'amiante. Elle doit être transmise au médecin du travail et tenue à disposition du salarié. Une attestation d'exposition doit être transmise au salarié à son départ de l'entreprise.

### Dans votre région, pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

- le médecin du travail et les services de santé au travail ;
- le service Prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat/Cramif/CGSS) ;
- le comité régional OPPBTP ;
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (Dircecte) ;
- les délégations départementales de vos organisations professionnelles (CAPEB, FFB...).

### Vous pouvez également consulter les sites :

- [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr)
- [www.inrs.fr](http://www.inrs.fr)
- [www.risquesprofessionnels.ameli.fr](http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr)
- [www.cramif.fr](http://www.cramif.fr)
- <http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/amiante/article/amiante>
- [www.logement.gouv.fr/amiante](http://www.logement.gouv.fr/amiante)
- [www.amiantereponsesexpert.fr](http://www.amiantereponsesexpert.fr)
- <http://scolamiante.inrs.fr>

### BIBLIOGRAPHIE

- *Intervention d'entretien et de maintenance susceptibles d'émettre des fibres d'amiante. Guide de prévention*, INRS, ED 6262.
- *Amiante : les produits, les fournisseurs*, INRS, ED 1475.
- *Protection contre les fibres d'amiante, performance des vêtements de type 5 à usage unique*, INRS, ED 6247.
- *Cahier des charges « amiante » pour les unités mobiles de décontamination (UMD)*, INRS, ED 6244.
- *Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets*, INRS, ED 6028.

## DÉCHETS

■ Il faut gérer ses déchets comme des déchets dangereux : les déchets doivent être emballés dans un double emballage fermé et étiqueté comme ci-contre :



■ Certaines entreprises prennent en charge et transportent les déchets d'amiante aux installations de stockage de déchets dangereux ou non dangereux, ou vers des installations d'inertage. Se renseigner auprès des organisations professionnelles et consulter le guide de prévention *Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets*, INRS, ED 6028.

### Auteurs :

Ph. Émonet, Carsat Nord-Est  
P. Ferry, Carsat Bourgogne et Franche-Comté  
M. Guimon, INRS, département Expertise et conseil technique  
C. Le Cour Grandmaison, Carsat Pays de la Loire  
G. Magniez, Carsat Aquitaine  
E. Mazillier, Cram Île-de-France

**Remerciements :** E. Babusiaux, Carsat Alsace-Moselle ; D. Jay, Cram Île-de-France ; H. Clermont, Cram Île-de-France

**Mise en pages :** N. Pellieux et VirguleRouge

**Contact e-mail :** [info@inrs.fr](mailto:info@inrs.fr)

**Révision :** A. Aglioni, INRS